



Schemat Okablowania Systemu Sygnalizacji Pożaru

LEGENDA:

- INTERAKTYWNA OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- WSKAZNIK ZADZIAŁANIA DLA CZUJKI UMIESZCZONEJ W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ
- INTERAKTYWNA CZUJKA CIEPŁA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- MODUŁ MONITORUJĄCO-STERUJĄCY
- SYRENA ALARMOWA
- KŁAPA DYMOWA NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH

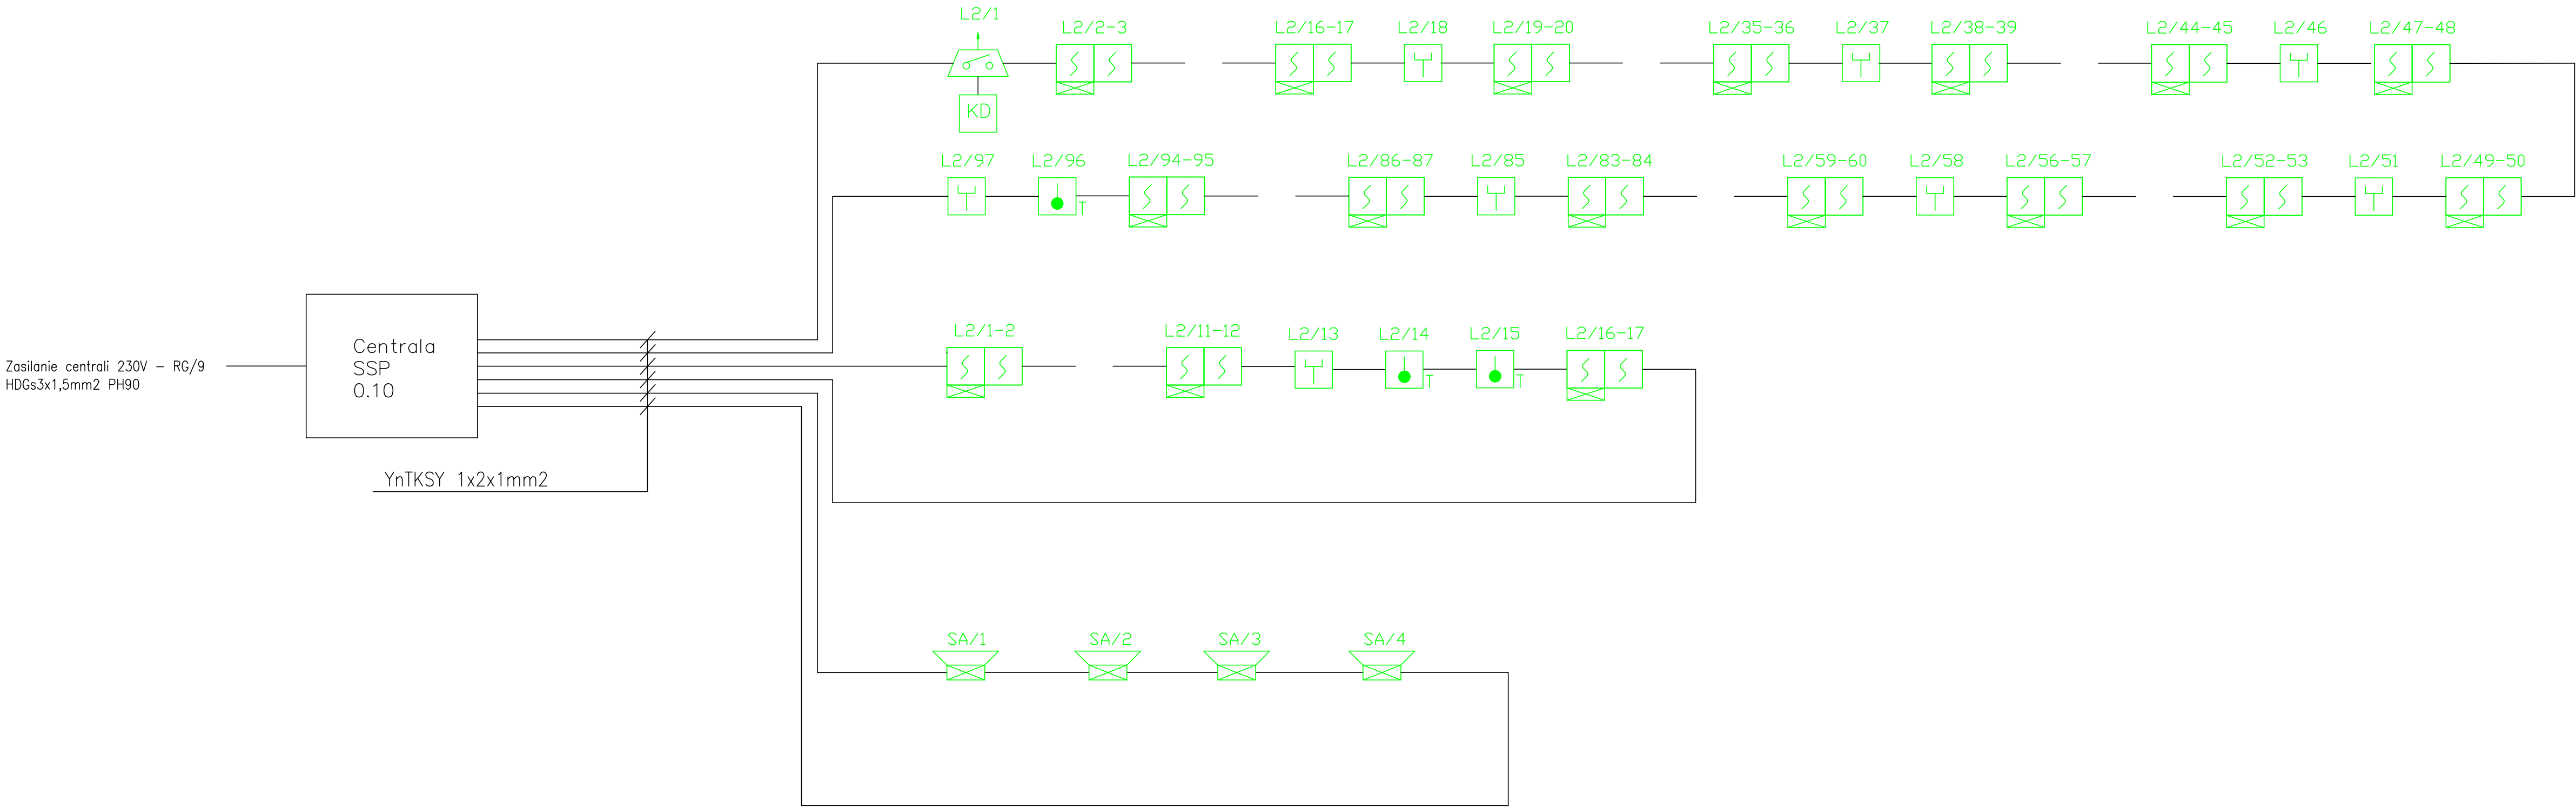

			
Biuro Obsługi Inwestycji Daniel Łukianczyk			
WYKONAWCA:		BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIANCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691-583-444, NP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl	
INWESTOR:		GMINA SĄDLINKI 82-522 Sądlinki ul. Kwidzyńska 12	
TYTUŁ PROJEKTU:		Budowa budynku przedszkola z grupą żłobkową Sądlinki dz. nr. 256, 246/1 Gmina Sądlinki	
AUTORZY PROJEKTU:		NR. UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. Daniel Tkaczyk		POM/0322/PBE/18	
SPRZĄDZAJĄCY:		NR. UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. Bartosz Bednarczyk		POM/0289/PWE/18	
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT OKABLOWANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU			
SKALA:	1:100	FAZA:	PB
DATA:	10-02-2022	NR. RYSUNKU:	E09