






Schemat Okablowania Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu


OZNACZENIE:

- A – przewód YTDY 8x0,5mm<sup>2</sup>  
B – przewód LiZCY-P(Si) 2x2x0,5mm<sup>2</sup>  
C – przewód YTDY 6x0,5mm<sup>2</sup>

LEGENDA:

-  CZUJKA RUCHU PIR  
 SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO – AKUSTYCZNY  
 CENTRALA ALARMOWA W OBUDOWIE Z MODUŁAMI ROZBUDOWY WEJŚĆ  
 MANIPULATOR – NADZÓR SYSTEMU SSN

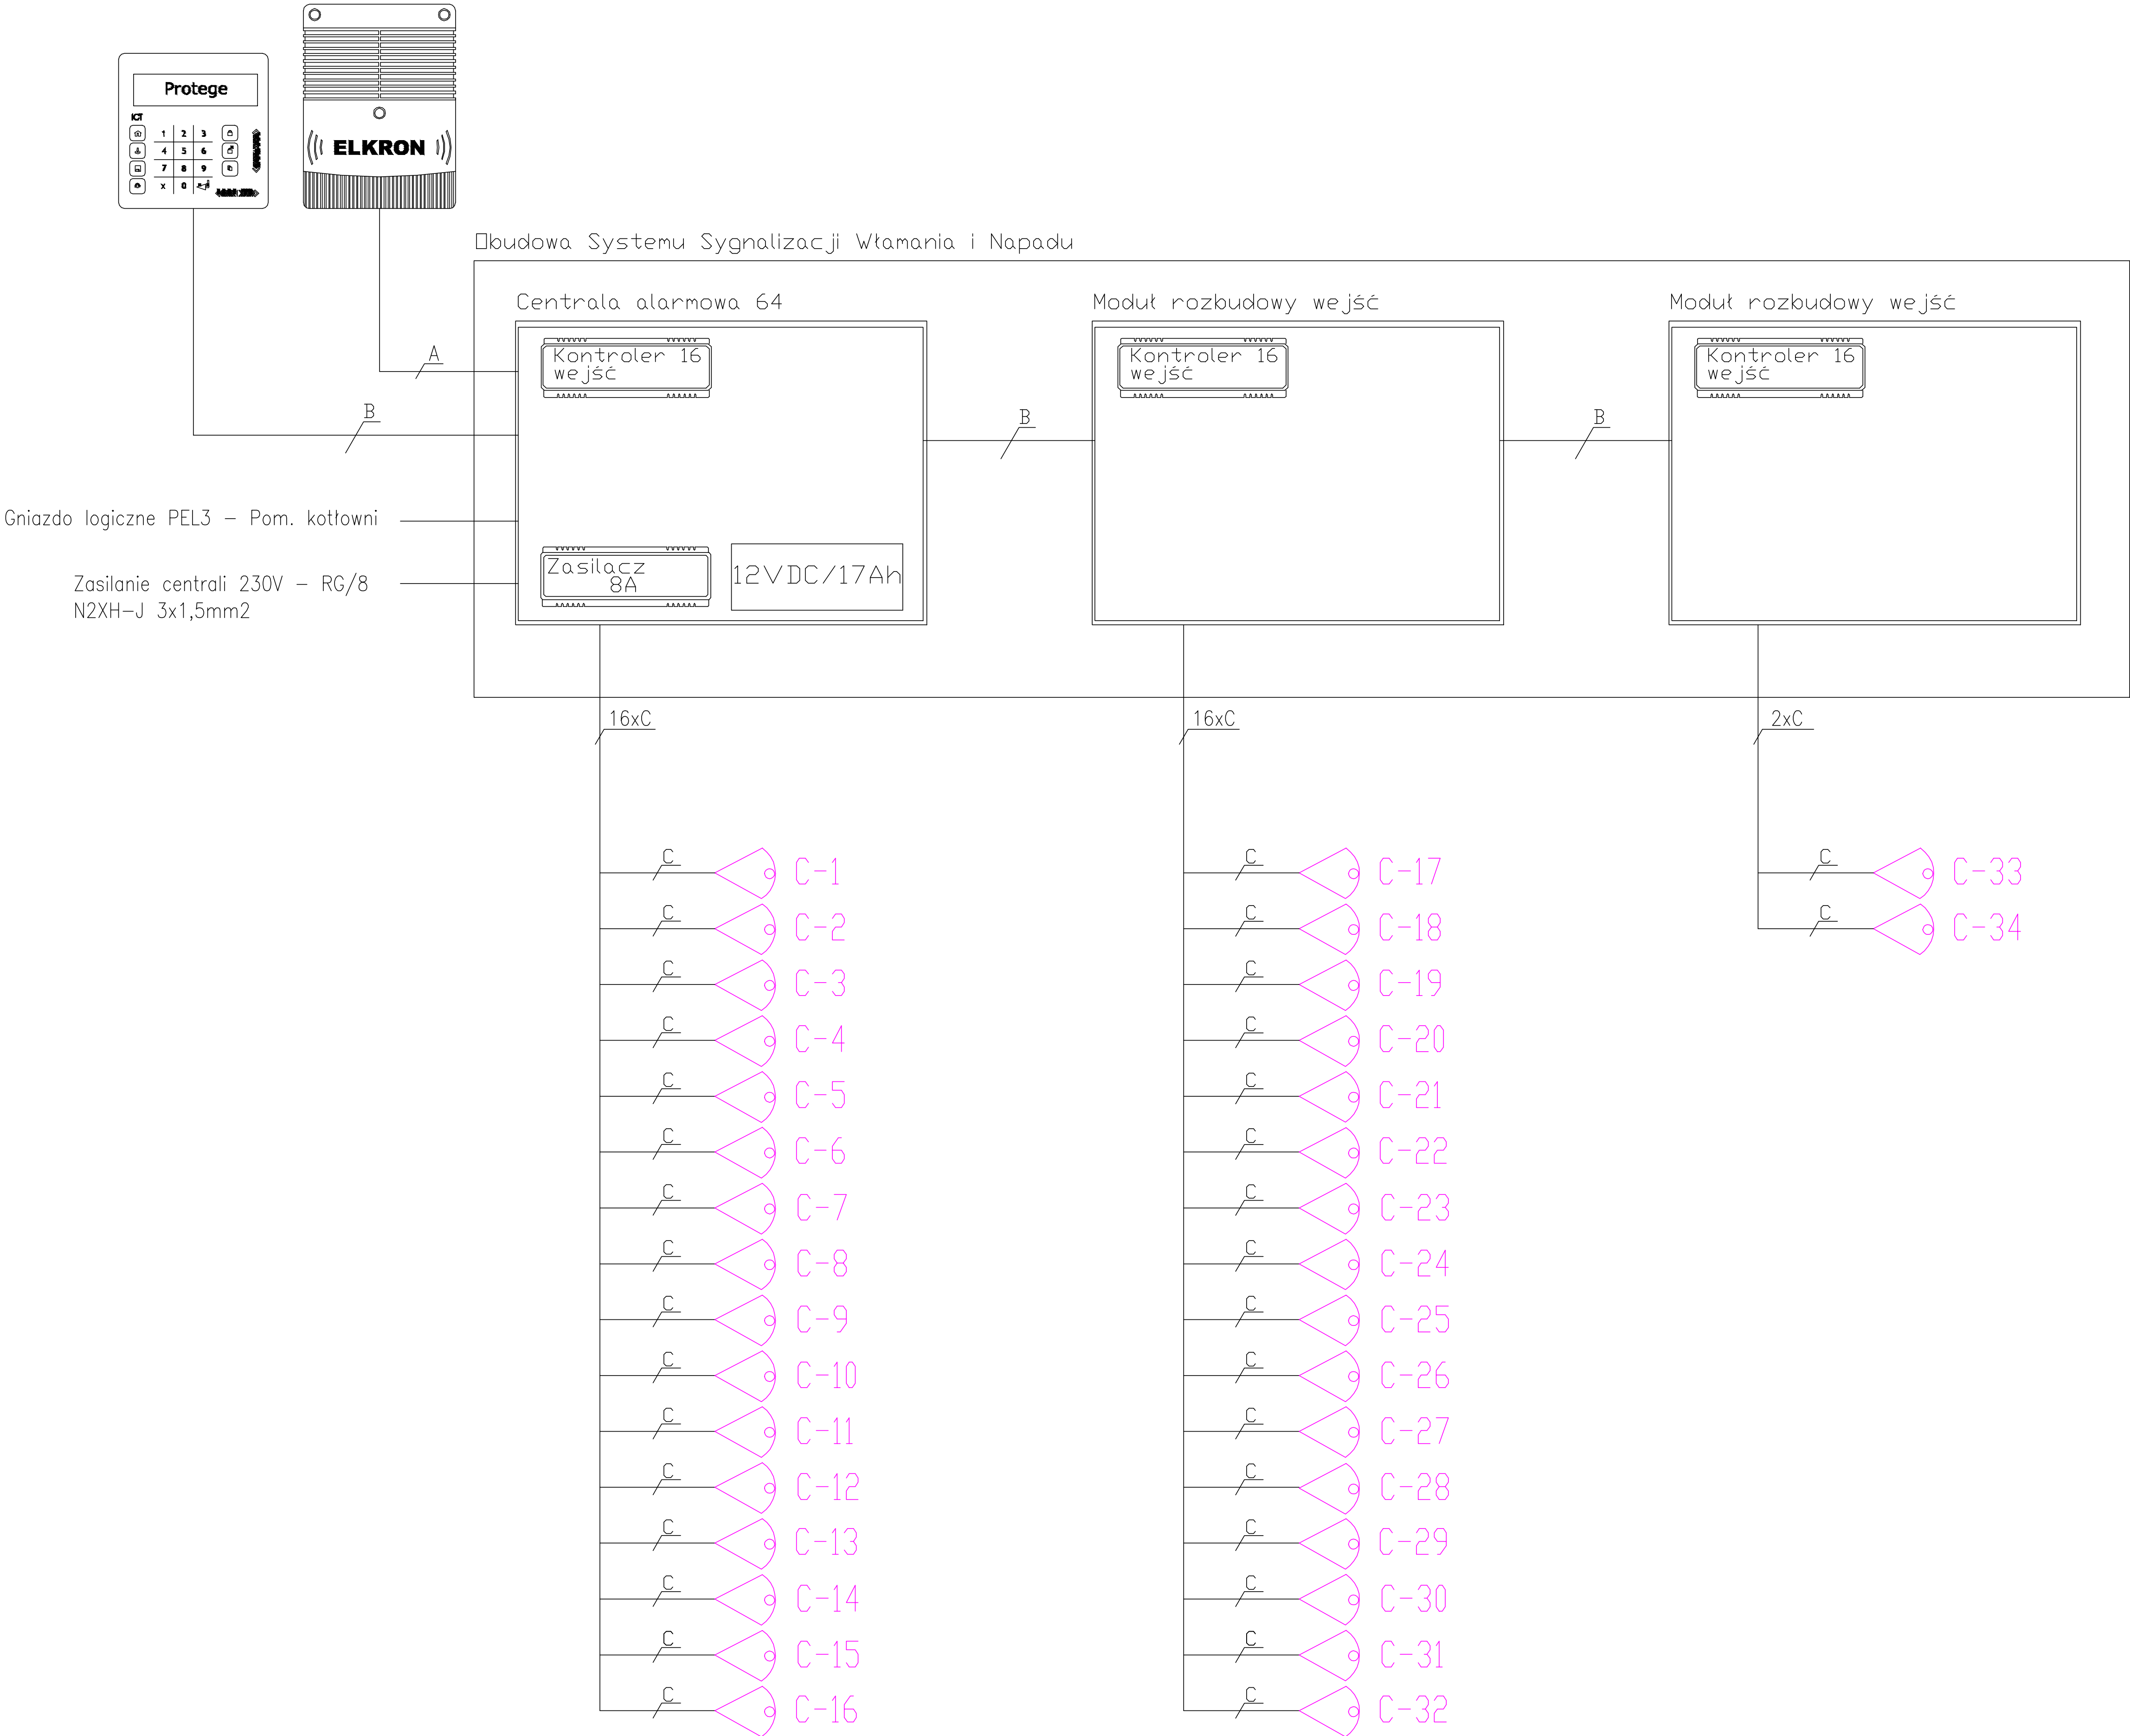

			
<b>Biuro Obsługi Inwestycji</b> <b>Daniel Łukianczyk</b>			
<hr/>			
<b>WYKONAWCA:</b>		BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIANCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691-583-444, NP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl	
<hr/>			
<b>INWESTOR:</b>		GMINA SĄDLINKI 82-522 Sądlinki ul. Kwidzyńska 12	
<hr/>			
<b>TYTUŁ PROJEKTU:</b>		Budowa budynku przedszkola z grupą żłobkową Sądlinki dz. nr. 256, 246/1 Gmina Sądlinki	
<hr/>			
<b>AUTORY PROJEKTU:</b>		<b>NR UPRAWNIEN:</b>	<b>PODPIS:</b>
mgr inż. Daniel Tkaczyk		POM/0322/PBE/18	
<b>SPRWDZAJĄCY:</b>		<b>NR UPRAWNIEN:</b>	<b>PODPIS:</b>
mgr inż. Bartosz Bednarczyk		POM/0289/PWE/18	
<hr/>			
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> <b>SCHEMAT OKABLOWANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU</b>			
<hr/>			
<b>SKALA:</b>	1:100	<b>PAZ:</b>	PB
<b>DATA:</b>	10-02-2022		<b>NR. RYSUNKU:</b>
			E08